


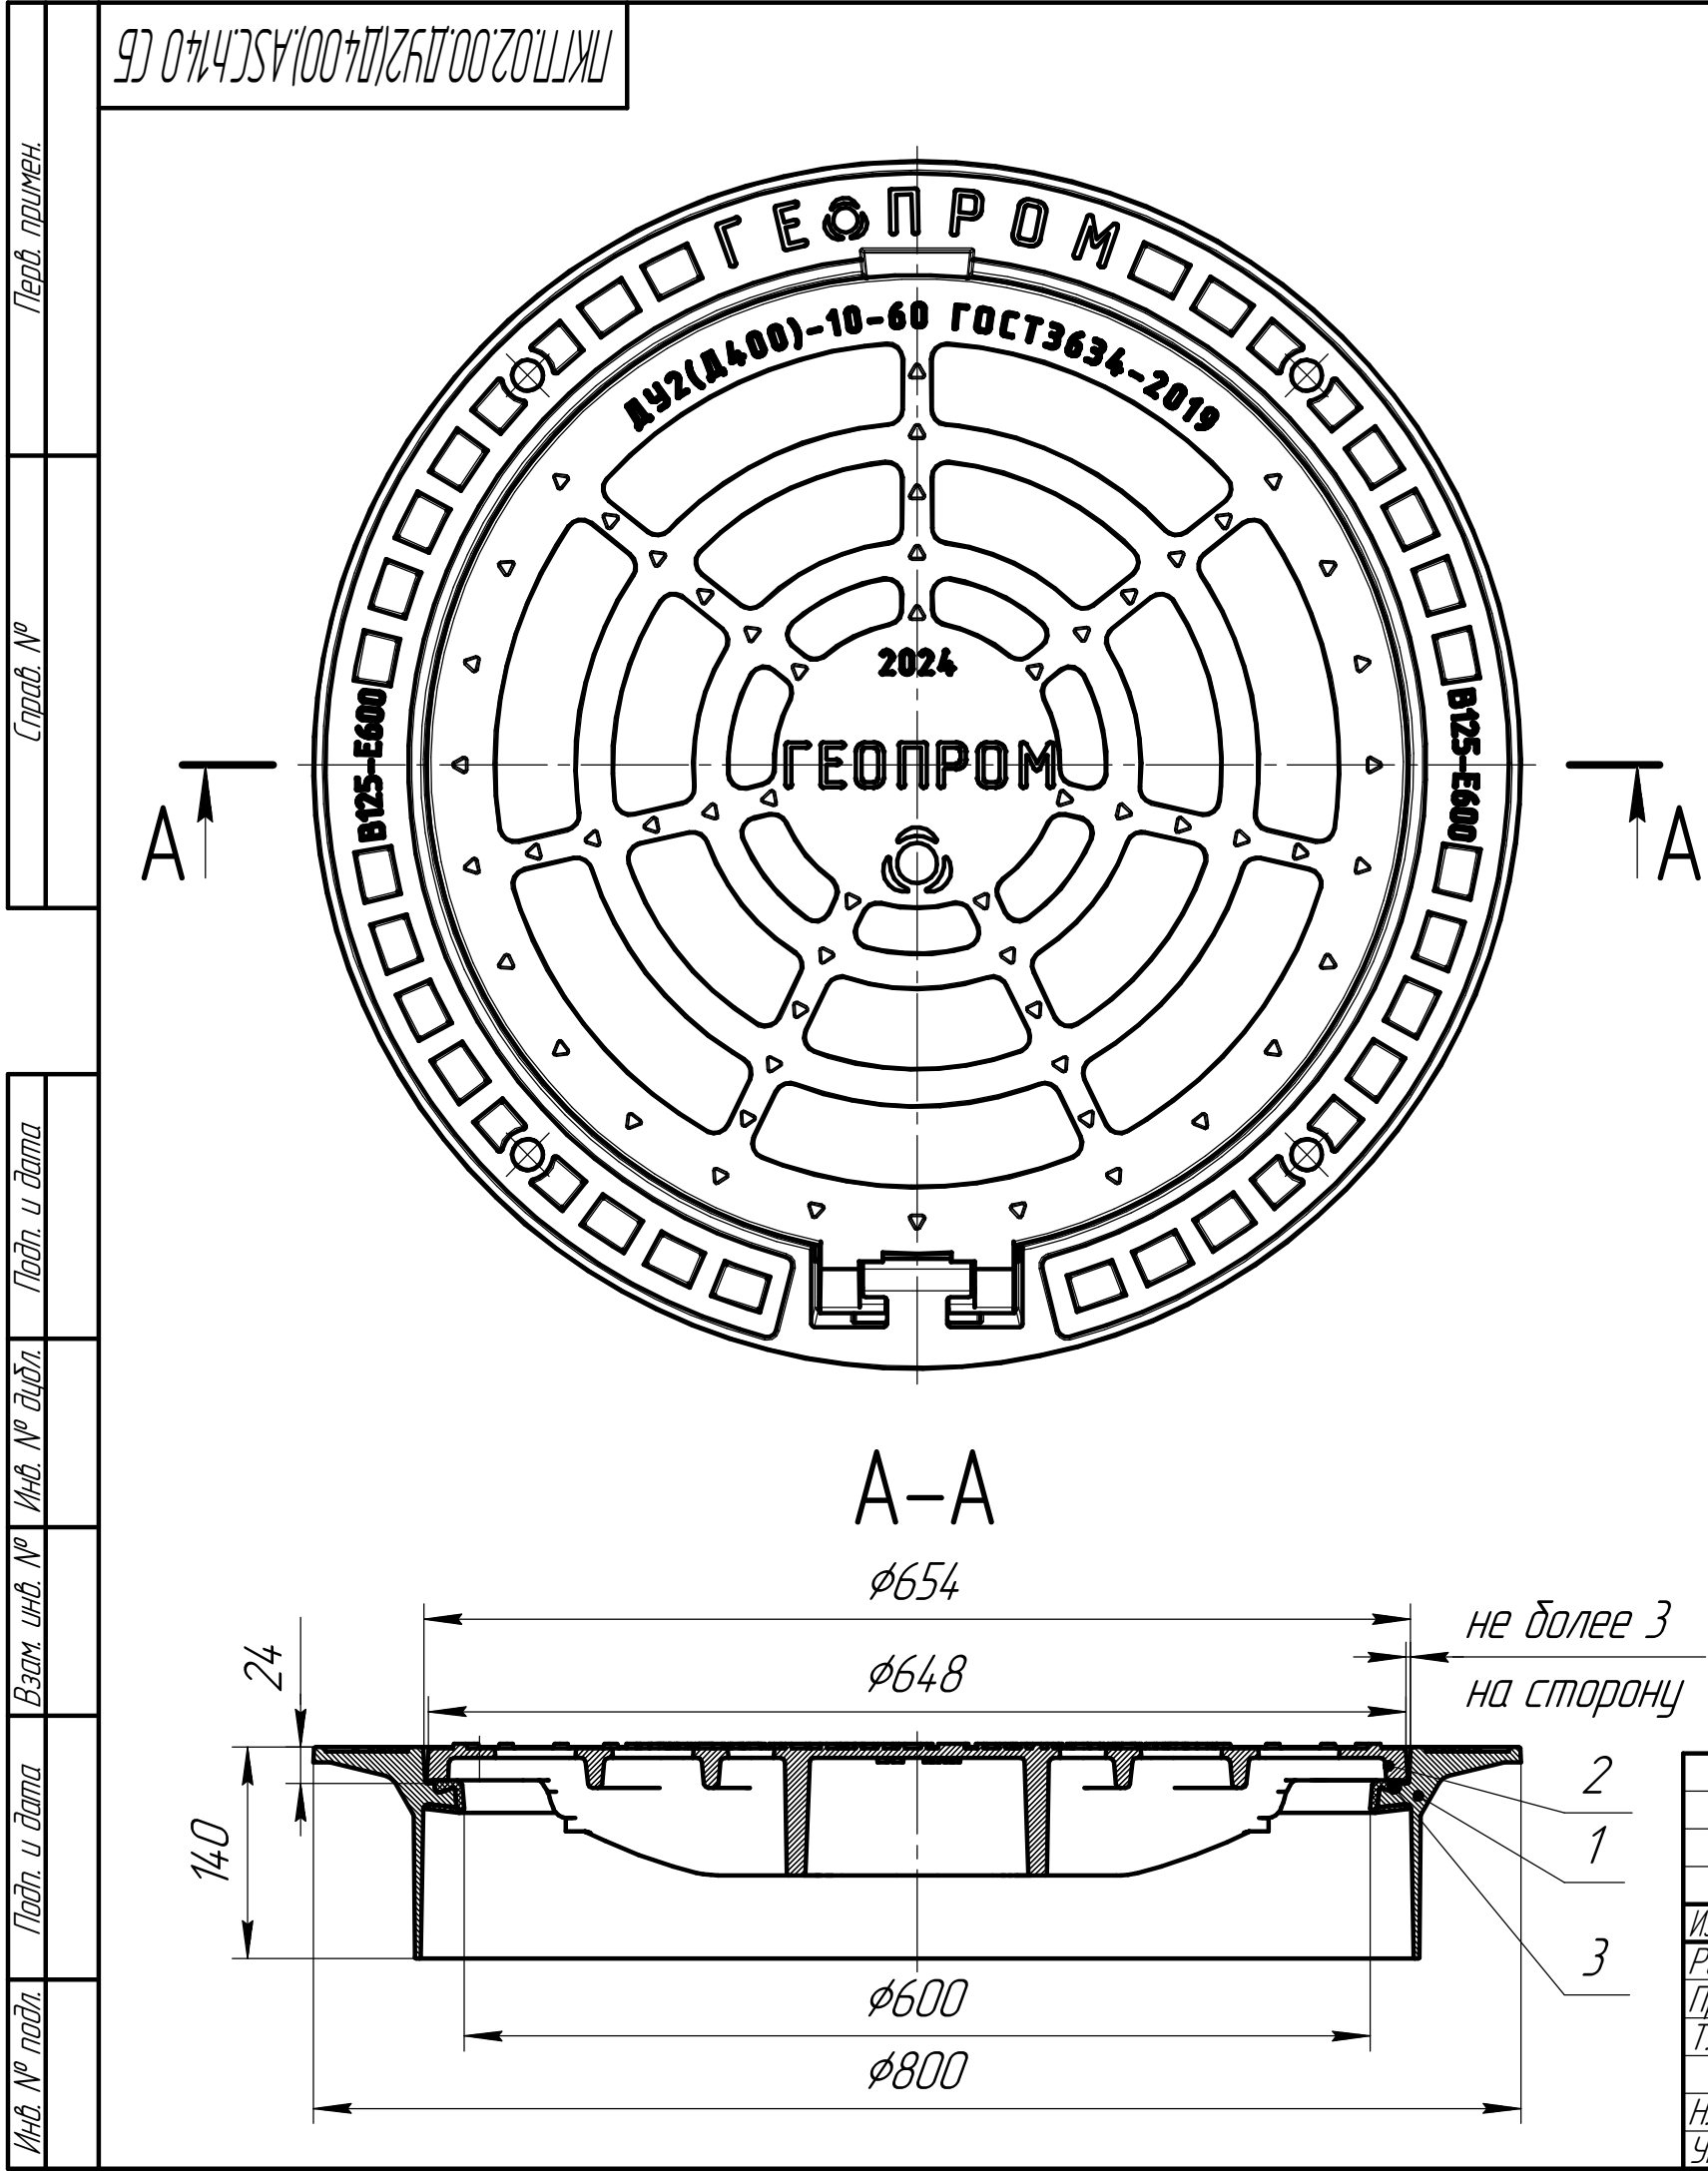

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во
		Детали	
1	ПКГП.01.01.ТМ(В125-Е600).Н140	Корпус люка	1
2	ПКГП.02.02.ДУ2(Д400)	Решётка дождеприёмника	1
		Материалы	
3		Эластичное уплотнение	1

1. Размеры для справок
2. Требования к качеству согласно ГОСТ 3634-2019 и чертежам на отливки:
- ПКГП.01.01.ТМ(Д400).Н140 Корпус люка;
 - ПКГП.02.02.ДУ2(Д400) Решётка дождеприёмника.
3. Требования к собираемости люка:
- равномерный зазор по контуру сопряжения Корпуса и Крышки люка не более 3 мм;
 - крышка должна плотно прилегать к опорной поверхности, без качания;
 - гарантированная фиксация крышки в корпусе в закрытом положении по средствам пружинящих защёлок и шарнира;
 - эластичное уплотнение (поставляется Заказчиком) должно быть надёжно вклеено на Клей 88 в посадочное место по периметру лаза корпуса, отслоение недопускается.
4. Люк поставляется в неокрашенном виде.
5. Маркировка на крышки люка выполняется литым способом по средствам сменных модельных вставок в конфигурации согласно заявке Заказчика.
6. Крышка люка, кроме водопроводной, должна иметь отверстие диаметром не менее 20 мм, согласно п. 5.17 ГОСТ 3634-2019.
- Неуказанные технические требования согласно ГОСТ 3634-2019.

ПКГП.02.00.ДУ2(Д400).ASC.Н140 СБ					Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Дождеприёмник			54,5	1:5
Разраб.					ДУ2(Д400)-10-60 Н140				
Пров.								Лист	Листов
Т.контр.									1
Н.контр.					В450 ГОСТ 7293-85			ООО ПК "ГЕОПРОМ"	
Утв.								Формат А3	

Копировал