ПКГП.02.00.ДУ2(Д400).ASC.h100 СБ

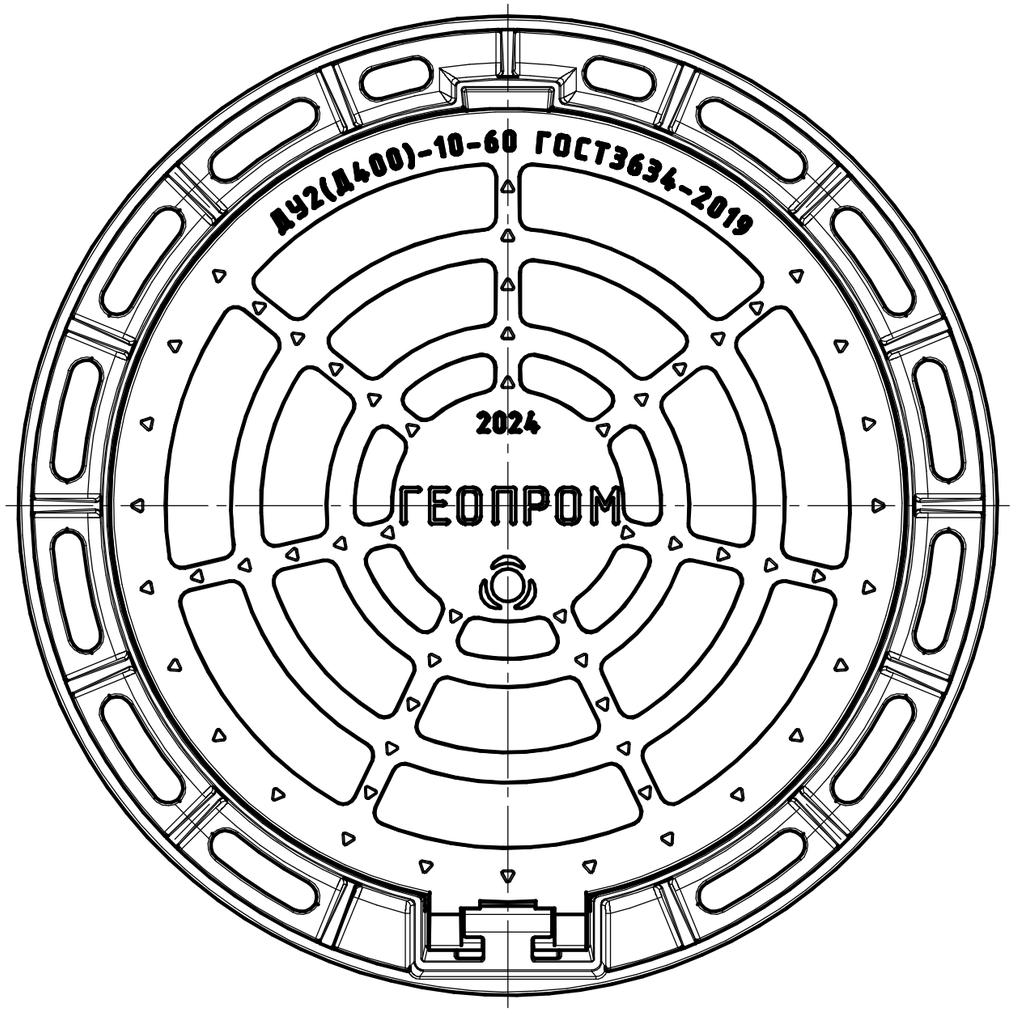

A–A

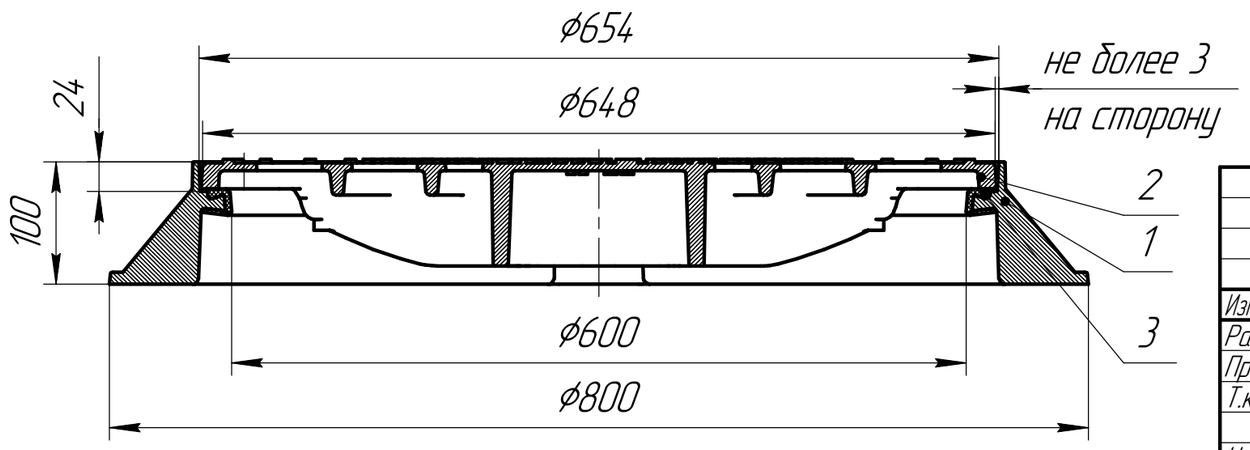

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во
		Детали	
1	ПКГП.01.01.ТМ(В125-Е600).h100	Корпус люка	1
2	ПКГП.02.02.ДУ2(Д400)	Решётка дождеприёмника	1
		Материалы	
3		Эластичное уплотнение	1

1. Размеры для справок
2. Тредование к качеству согласно ГОСТ 3634-2019 и чертежам на отливки:
- ПКГП.01.01.ТМ(Д400).h100 Корпус люка;
- ПКГП.02.02.ДУ2(Д400) Решётка дождеприёмника.
3. Требования к собираемости люка:
- равномерный зазор по контуру сопряжения Корпуса и Крышки люка не более 3 мм;
- крышка должна плотно прилегать к опорной поверхности, без качания;
- гарантированная фиксация крышки в корпусе в закрытом положении по средствам пружинящих защёлок и шарнира;
- эластичное уплотнение (поставляется Заказчиком) должно быть надёжно вклеяно на Клей 88 в посадочное место по периметру лаза корпуса, отслоение недопускается.
4. Люк поставляется в неокрашенном виде.
5. Маркировка на крышки люка выполняется литым способом по средствам сменных модельных вставок в конфигурации согласно заявке Заказчика.
6. Крышка люка, кроме водопроводной, должна иметь отверстие диаметром не менее 20 мм, согласно п. 5.1.7 ГОСТ 3634-2019.

Неуказанные технические требования согласно ГОСТ 3634-2019.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПКГП.02.00.ДУ2(Д400).ASC.h100 СБ			
Разраб.					Дождеприёмник ДУ2(Д400)-7-60 фланцевый	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							54,4	1:5
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.					В450 ГОСТ 7293-85	ООО ПК "ГЕОПРОМ"		
Утв.								

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.